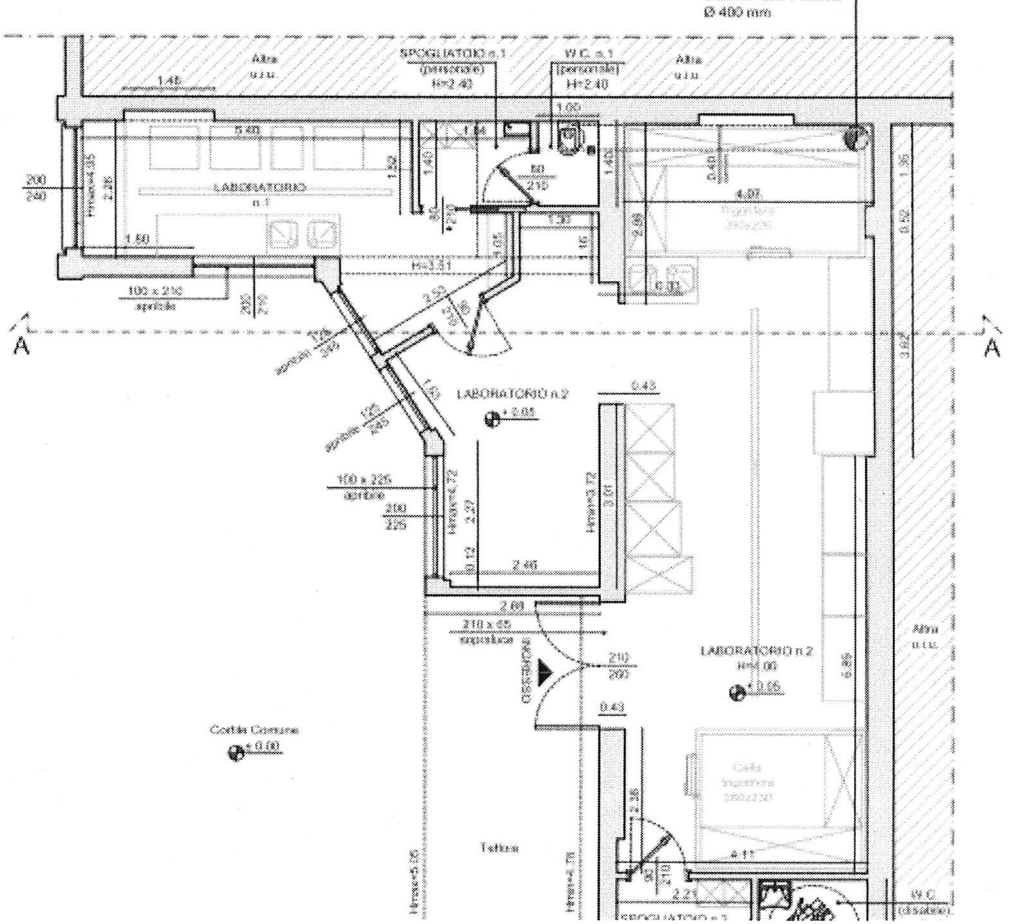
Ø 400 mm
Altra u.i.u.
SPOGLIATOIO n.1
(personale)
H=2.40
W.C. n.1
(personale)
H=2.40
Altra u.i.u.
1.45
1.00
5.40
1.84
1.40
1.52
80
210
1.45
0.40
4.07
1.36
0.52
3.62
200
280
Hmax=4.35
2.26
LABORATORIO
n.1
1.80
1.37
2.69
0.85
H=3.51
100 x 210
apribile
200
280
2.52
0.85
A
A
apribile 120
320
1.40
LABORATORIO n.2
± 0.00
0.43
100 x 225
apribile
200
225
Hmax=3.72
2.27
0.12
2.46
Hmax=3.72
3.01
2.69
210 x 65
scorrevole
OSCURATO
210
280
LABORATORIO n.2
H=3.00
± 0.00
Altra u.i.u.
0.43
Corte Comune
± 0.00
Hmax=3.76
Hmax=5.26
Tettoia
2.26
4.11
210
80
2.21
W.C.
(disabile)
SPOGLIATOIO n.2